



Komendant Szkoły Policji w Katowicach

Szkoła Policji w Katowicach
ul. Generała Zygmunta Waltera- Jankego 276, 40-684 Katowice, tel.: 32 60 69 304, faks: 32 60 69 307
www.katowice.szkolapolicji.gov.pl, komendant@spkatowice.policja.gov.pl

Katowice, 25 maja 2020 r.

SzP-14002/20

SzP-S-837/20

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym (Znak postępowania 1/ZP/2020) na **roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania Realizacja 1.2 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach” pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Policji w Katowicach”** złożony został wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, zawierający pytania następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1:

Proszę o podanie mocy zamówionej dla stacji transformatorowej 1111 oraz 411.

ODPOWIEDŹ:

Moc zamówiona dla stacji transformatorowej K1111 wynosi:

- 130 kW - sekcja 1 przyłączy nr 1
- 130 kW - sekcja 2 przyłączy nr 2

Moc zamówiona dla stacji transformatorowej K411 wynosi 60 kW – przyłączy nr 3.

PYTANIE Nr 2:

Prosimy o podanie granicy własności/eksploatacji urządzeń w stacji transformatorowej 1111 oraz 411.

ODPOWIEDŹ:

Granice eksploatacji są zgodne z granicą własności. W stacji transformatorowej K1111 granice własności wyznaczono na szynach zbiorczych, na przekładniach prądowych odbiorcy, od strony zasilania pomiędzy polami 4 i 5 oraz polami 8 i 9 (20 kV). W użytkowaniu Zamawiającego znajdują się sekcje 1 (przyłączy nr 1 – pola 1-4) oraz 2 (przyłączy nr 2 – pola 9-12). Pola 5-8 znajdują się w użytkowaniu Tauron Dystrybucja S.A. Zamawiający w załączeniu udostępnia schemat stacji transformatorowej K1111 oraz schemat granicy eksploatacji SN. Stacja jest własnością Zamawiającego.

W stacji transformatorowej K411 granice własności znajdują się na zaciskach prądowych kabla nN odbiorcy, w polu odpływowym w rozdzielni nN (0,4 kV). Stacja jest własnością Tauron Dystrybucja S.A. Na rzecz Zamawiającego wydzielono jako układ zasilania rezerwowego część instalacji niskiego napięcia (pole 5). Zamawiający w załączeniu udostępnia schemat stacji K411 z naniesioną granicą eksploatacji.

PYTANIE Nr 3:

Czy dopuszcza się wykorzystanie istniejącej sieci elektroenergetycznej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w części lub całości istniejącej sieci elektroenergetycznej z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich obowiązujących norm i wymagań w tym zakresie oraz warunków określonych w PFU dla nowoprojektowanej instalacji.

PYTANIE Nr 4:

Czy zamawiający dopuszcza dogrzewanie ciepłej wody w budynku kuchni energią elektryczną?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie planuje dogrzewania ciepłej wody w budynku kuchni energią elektryczną.

PYTANIE Nr 5:

Czy zamawiający wymaga prowadzenia miedzianych tras kablowych po stronie AC poza odcinkiem inwerter rozdzielnia?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zastosowania przewodów miedzianych zarówno po stronie AC jak i DC.

PYTANIE Nr 6:

Czy inwestor dopuszcza wykonanie dodatkowych przyłączy z dodatkowym układem pomiarowym, dla stosowania taryfy prosument?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Na podstawie przeprowadzonych analiz Zamawiający planuje w całości na bieżąco wykorzystywać wyprodukowaną energię elektryczną w instalacji PV o mocy 160 kWp. Zamawiający nie jest prosumentem w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. *o odnawialnych źródłach energii* (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 261, z późn. zm.).

Udzielenie odpowiedzi powoduje zasadność przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że poniższe terminy ulegają zmianie:

- Termin składania ofert: 28 maja 2020 r. godzina 10:00
- Termin otwarcia ofert: 28 maja 2020 r. godzina 10:30.

Zamawiający dokona w związku z powyższym stosownej zmiany zapisów SIWZ oraz zmiany *Ogłoszenia o zamówieniu*.

Załączniki:

- 1) Schemat stacji transformatorowej K1111
- 2) Schemat stacji transformatorowej K411
- 3) Schemat granicy eksploatacji SN


Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania 1/ZP/2020

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego


KOMENDANT
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH
Z up.
ZASTĘPCA KOMENDANTA
insp. Zbigniew CHRZĘSTEK

Zatwierdził nr 3
Schemat pracy eksploatacji SN

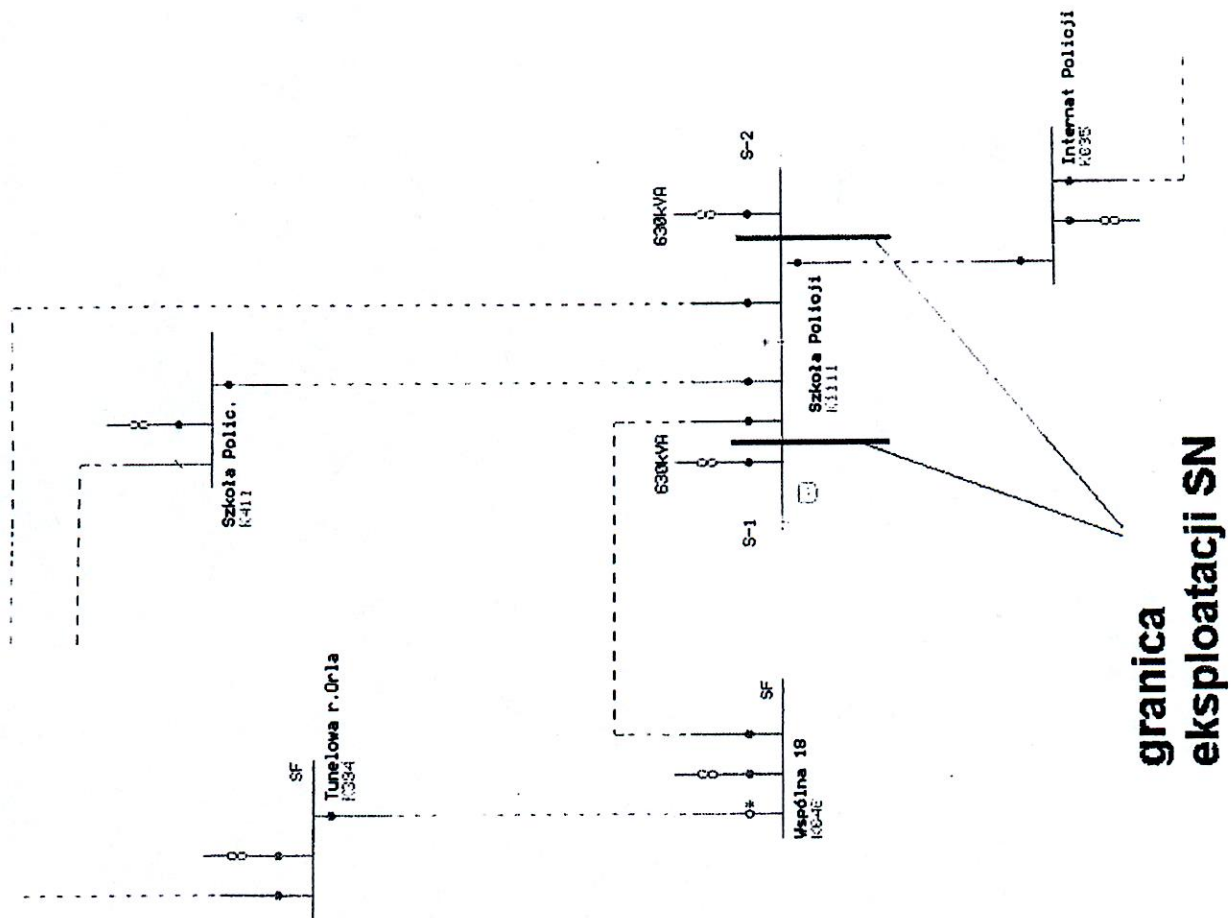


granica
eksploatacji SN

Załącznik nr 2
 Schemat stacji transformatorowej
 K411

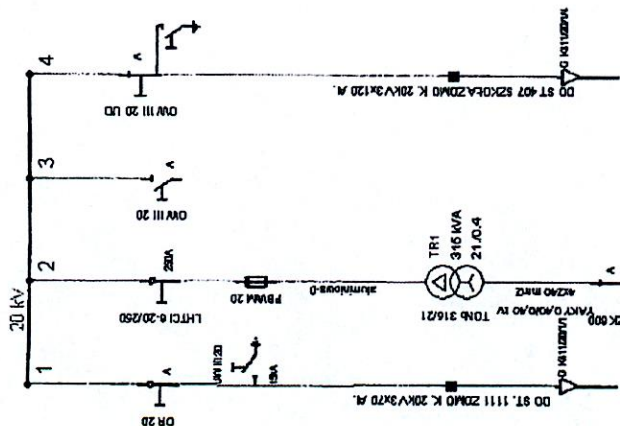


K411

granica eksploatacji

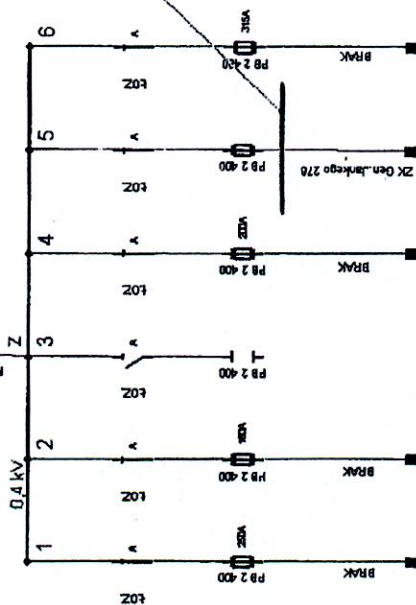

zalogownik w 1
schemat stacji transformatorowej
K1111

K1111

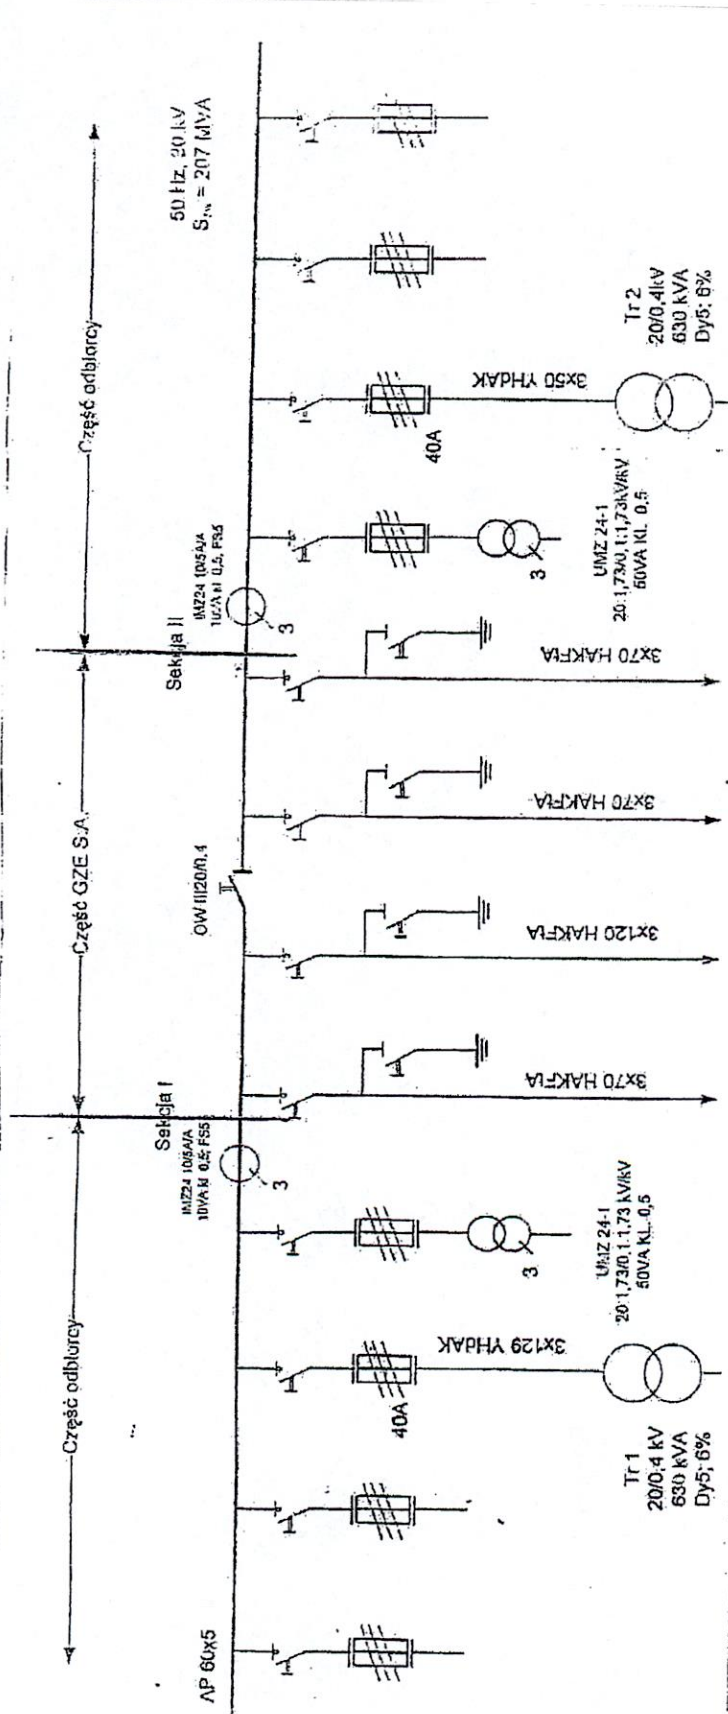

Nr pola	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
nazwa pola	rez.	rez.	tr. nr 1	pomiar nap.	stacja K 646	stacja K 447	stacja K 618	stacja K 635	pomiar nap.	tr. nr 2	rez.	rez.
typ	ORB20	ORB20	ORB20	OWIII 20/4	OR 20	OR 20	OR 20	OR 20	OWIII 20/4	ORB20	ORB20	ORB20
łącznik												
typ uz.					UWIII 20	UWIII 20	UWIII 20	UWIII 20				